


Uchwyt szybkiego montażu - płaski USMP-3 BOX, 600szt.

Uchwyty montażowe przystosowane są do montowania przewodów elektrycznych płaskich, telekomunikacyjnych, sterowniczych oraz rurek instalacyjnych do różnych powierzchni. Zastosowanie uchwytów montażowych do przewodów gwarantuje min. bardzo szybki montaż, pewność mocowania, profesjonalny wygląd instalacji. Wykonane z polipropylenu uchwyty stosowane są zazwyczaj do mocowania przewodów do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp.

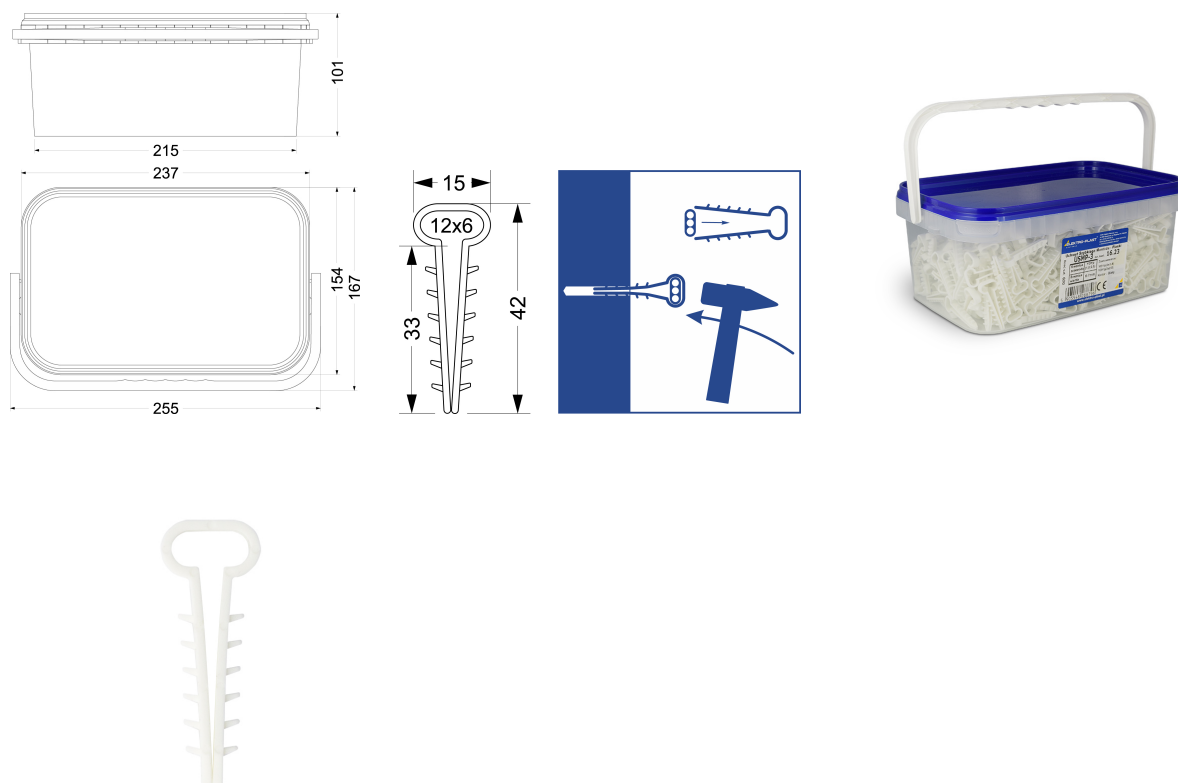

Informacje ogólne

ID produktu	16.23
GTIN	5905548288796
Słowo kluczowe	uchwyt kablowy
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	16.23
Nazwa serii	USMP
Zawiera baterię	Nie
Wskaźnik RoHS	Dyrektywa RoHS ma zastosowanie
Oznaczenie CE	Tak
Kraj pochodzenia	Polska (PL)

Produkt w magazynie	Tak
Długość netto	255 mm
Szerokość netto	167 mm
Wysokość netto	101 mm
Masa netto	600 g
ID grupy rabatowej	A
ID grupy bonusowej	A
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	39259080

Opis ETIM

Klasa	Uchwyt do kabli energetycznych (EC002870)
Grupa	Elementy mocujące do kabli i rur (EG000010)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Maksymalna liczba kabli	1
Liczba warstw	1

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Pojemnik
Minimalna ilość	1
Jednostka zawartości	Pojemnik
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pojemnik
Ilość	1
Liczba części opakowania	1
Długość	255 mm
Szerokość	167 mm
Wysokość	101 mm
Ciężar	640 g

Załączniki

Rysunek	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/16.23.jpg
Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/16.2.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/16.23.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/16.2.jpg